


SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		
 Coopelctric <small>Cooperativa Ltda. de Consumo de Electricidad y Servicios Anexos de Olavarría</small>	CONDICIONES Y PASOS PARA SOLICITAR CONEX. DE CLOACAS	Fecha: 04/04/2024 Rev.: 02

1.- FACTIBILIDAD TECNICA:

Al solicitar la factibilidad técnica para poder conectarse deberá:

- Presentarse el titular del inmueble con DNI
- Traer documento que acredite los datos catastrales del inmueble o donde se solicita la conexión.

Tiempo de respuesta de la Factibilidad Técnica: 48 hs. posteriores a la presentación de la totalidad de la documentación.

2.- PARA SOLICITAR LA CONEXIÓN:

En caso de ser factible la solicitud del punto anterior:

A: el titular al solicitar la conexión deberá **entregar fotocopia** de:

- Escritura con inscripción en el registro de la propiedad / Boleto de compra venta
- DNI del titular
- Para comercios o industrias: habilitación municipal y constancia de inscripción en la AFIP.
- Constancia de CUIL/CUIT


B: Cumplir con los siguientes **Requisitos Económicos:**

- No registrar deuda exigible en la Cooperativa.
- Si pasa la red de agua, estar conectado a dicho servicio y no tener fuente alternativa.
- Abonar el derecho de conexión:
 - De contado: \$.....
 - Financiado: entrega y 3 cuotas mensuales iguales.


C: Cumplir con los siguientes **Requisitos Técnicos:**

- Cámara de inspección de 60 x 60 a menos de 12 mts. de línea municipal.
- Ventilación de la última cámara con caño de 4" de PVC a los cuatro (4) vientos.
- Salida de la cámara hasta la línea municipal en PVC, diámetro 4".

TIEMPO DE CONEXIÓN: 5 días hábiles, DESPUES DE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS

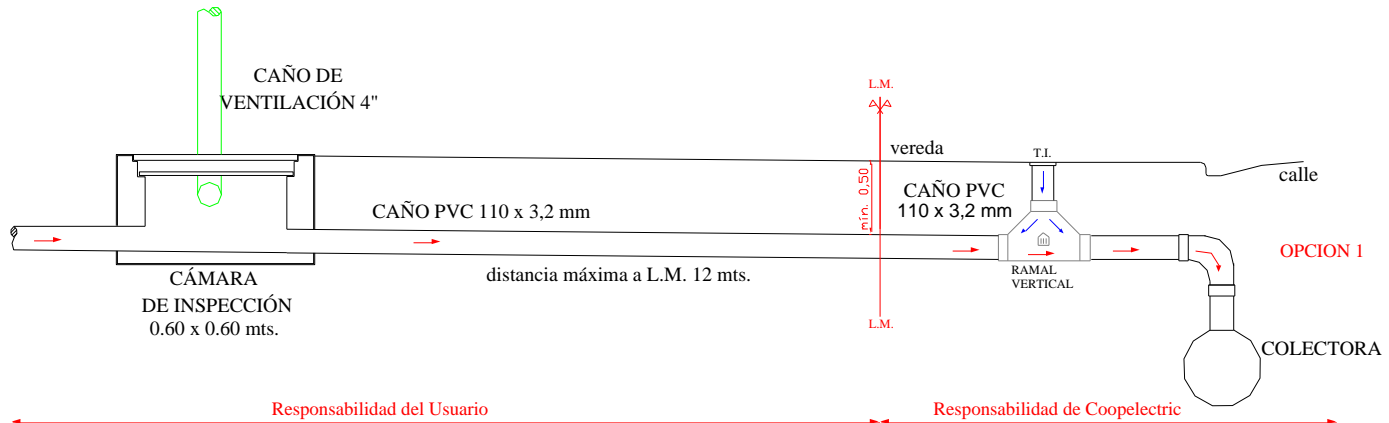

Pendiente caño 4" = 1:60 (1.7 cm/mts) a 1:20 (5 cm/mts)

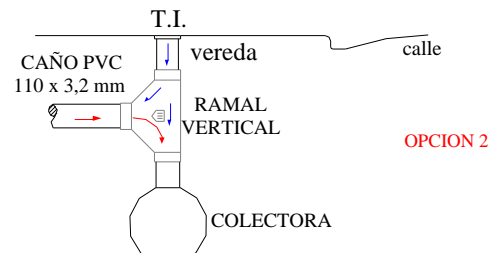

Obras Sanitarias:	Atención al Usuario:
Av. Del Valle Nº4607 Telefono: (02284) 412 300 Horario: 7:30 a 14:30 hs	Belgrano Nº2850 Telefono: (02284) 411 666 / 999 Horario: 7:30 a 14:30 hs